



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

05/03/2019 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20191470

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

12/03/2019 TARİHİ, SAAT

13:00

E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

		MİKTAR
1	PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)	15.000,00 METRE
2	ALEZ (YATAK KORUYUCU)	200,00 ADET
3	CARSAFLIK HASSE BEYAZ	20.000,00 METRE
4	ALPAKA KUMAS LACIVERT	500,00 METRE
5	ALPAKA KUMAS BEYAZ	800,00 METRE
6	PERDELİK TUL KRINKİL	500,00 METRE
7	MASA ORTUSU KUMASI MAVİ RENK	150,00 METRE
8	HASSE KUMAS (SARI)	8.000,00 METRE
9	KETEN KUMAS (BORDO)	500,00 METRE
10	KORUYUCU YASTIK KILIFI (ANTİBAKTERIAL,KAN TUTMAYAN)	400,00 ADET

TEKLİF NO : 20191470

NOT : 2019 YILI TERZİHANE MALZEMELERİ İHALESİ

İLGİLİ KİŞİ : MÜGE AKER

TEL :

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

05/03/2019 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20191470

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

12/03/2019 TARİHİ, SAAT

13:00

E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

		MİKTAR
11	PERDELİK KREM SATEN KUMAS	500,00 METRE
12	BOBIN YESİL	100,00 ADET
13	BOBIN BEYAZ	50,00 ADET
14	BOBIN GRİ	10,00 ADET
15	ELYAF YASTIK	600,00 ADET
16	SU GECİRMEZ KUMAS (AMELİYATHANE İÇİN)	4.000,00 METRE
17	PIKE TEK KİSİLİK	600,00 ADET
18	PERDE HALKASI (S)	500,00 ADET
19	BEL LASTİĞİ 3CM'LİK	500,00 METRE
20	PERDE STOPERİ (KORNİS SIKIŞTIRICI)	10,00 PAKET

TEKLİF NO : 20191470

NOT : 2019 YILI TERZİHANE MALZEMELERİ İHALESİ

İLGİLİ KİŞİ : MÜGE AKER

TEL :

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

05/03/2019 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20191470

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

12/03/2019 TARİHİ, SAAT

13:00

'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL İŞİKÇİ

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

21	MAKİNE İGNE Sİ 16 NUMARA
22	MUAYENE MASASI MİNDERİ
23	SEDYE MİNDERİ
24	RAYLI PERDE DUGMESİ
25	ALPAKA KUMAS (ACIK MAVİ)
26	PORTATİF BEBEK TASİYİCİSİ
27	TRİCOTON KUMAS(YESİL)
28	BEYAZ PLASTİK CİT CİT DUGME (NO:54)
29	PERDE TELASİ
30	METAL PERDE KANCASI

MİKTAR

200,00	ADET
30,00	ADET
20,00	ADET
1.000,00	ADET
800,00	METRE
100,00	ADET
7.000,00	METRE
500,00	TAKİM
600,00	METRE
500,00	ADET

TEKLİF NO : 20191470

NOT : 2019 YILI TERZİHANE MALZEMELERİ İHALESİ

İLGİLİ KİŞİ : MÜGE AKER

TEL :

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

05/03/2019 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20191470

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

12/03/2019 TARİHİ, SAAT

13:00

'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL İŞİKÇİ

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

		MİKTAR
31	LACİVERT KETEN KUMAS	
32	RIBANA KUMAS LACİVERT (BOX GOMLEĞİ MANSETİ İÇİN)	1.000,00 METRE
33	RIBANA KUMAS YESİL (BOX GOMLEKLERİ İÇİN)	60,00 KİLOGRAM
34	TRICOTON KUMAS (GRI)	150,00 KİLOGRAM
35	ALPAKA KUMAS BORDO	600,00 METRE
		200,00 METRE

TEKLİF NO : 20191470

NOT : 2019 YILI TERZİHANE MALZEMELERİ İHALESİ

İLGİLİ KİŞİ : MÜGE AKER

TEL :

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

05/03/2019 13:29:03

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

114.0001.000	PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)	METRE	15000
113.0001.000	ALEZ (YATAK KORUYUCU)	ADET	200
114.0006.000	CARSAFLIK HASSE BEYAZ	METRE	20000
114.0008.000	ALPAKA KUMAS LACİVERT	METRE	500
114.0011.000	ALPAKA KUMAS BEYAZ	METRE	800
114.0017.000	PERDELİK TUL KRINKIL	METRE	500
114.0020.000	MASA ÖRTÜSÜ KUMASI MAVİ RENK	METRE	150
114.0021.000	HASSE KUMAS (SARI)	METRE	8000
114.0024.000	KETEN KUMAS (BORDO)	METRE	500
113.0005.000	KORUYUCU YASTIK KILIFI (ANTİBAKTERIAL,KAN TUTMAYAN)	ADET	400
114.0025.000	PERDELİK KREM SATEN KUMAS	METRE	500
111.0001.000	BOBİN YESİL	ADET	100
111.0002.000	BOBİN BEYAZ	ADET	50
111.0003.000	BOBİN GRİ	ADET	10
111.0010.000	ELYAF YASTIK	ADET	600
114.0044.000	SU GECİRMEZ KUMAS (AMELİYATHANE İÇİN)	METRE	4000
113.0018.000	PIKE TEK KİSİLİK	ADET	600
111.0019.000	PERDE HALKASI (S)	ADET	500
111.0022.000	BEL LASTİĞİ 3CM'LİK	METRE	500
111.0030.000	PERDE STOPERİ (KORNİS SIKIŞTIRICI)	PAKET	10
111.0031.000	MAKİNE İĞNESİ 16 NUMARA	ADET	200
111.0036.000	MUAYENE MASASI MİNDERİ	ADET	30
113.0028.000	ŞEDYE MİNDERİ	ADET	20
111.0042.000	RAYLI PERDE DÜĞMESİ	ADET	1000
114.0057.000	ALPAKA KUMAS (ACIK MAVİ)	METRE	800
112.0085.000	PORTATİF BEBİK TAŞIYICISI	ADET	100
114.0065.000	TRICOTON KUMAS(YESİL)	METRE	7000
111.0046.000	BEYAZ PLASTİK CİT CİT DÜĞME (NO:54)	TAKIM	500
111.0049.000	PERDE TELASI	METRE	600
111.0055.000	METAL PERDE KANCASI	ADET	500
114.0088.000	LACİVERT KETEN KUMAS	METRE	1000
114.0090.000	RİBANA KUMAS LACİVERT(BOX GOMLEĞİ MANSETİ İÇİN)	KİLOGRAM	60



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

05/03/2019 13:29:03

114.0092.000	RIBANA KUMAS YEŞİL (BOX GOMLEKLERİ İÇİN)	KİLOGRAM	150
114.0094.000	TRICOTON KUMAS (GRİ)	METRE	600
114.0098.000	ALPAKA KUMAS BORDO	METRE	200

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

114.0001.


YEŞİL PAMUKLU KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kumaş %100 pamuk ve tel aralığı 61-62 tel/cm2 olmalıdır.
2. Kumaş eni en az 150-en çok 160 cm olacak ve kenarlar hariç olarak ölçülecektir.
3. Kumaşın kopma ve yırtılma sağlamlığı 2-3 kg olmalıdır.

4. Kumaş aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır;

Eni	:150-160 cm,	
Ağırlık	:195 ± 5gr/m2,	
İplik	:Atkı 20/1	Çözüğü 20/1
Sıklık	:Atkı 21	Çözüğü 41
Çekme	:Atkı %2	Çözüğü %4
PH değeri	:5-8	


5. Kumaş antistatik ve indranten boyalı olmalıdır.
6. Kumaş dalgalı desen, yırtık, iplik kaçağı içermemeli, düzgün dokunuşlu olmalıdır.
7. Kumaş ısı ve su buharını geçirebilmelidir. Otoklavda 134 derecede buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte ve dayanıklı olmalıdır.
8. Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalı,
9. 80 derecelik yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir. Çekme payı yaklaşık % 5-8 den fazla olmamalıdır.
10. Keten kumaş için renk tonu idare tarafından belirlenecektir.
11. Kumaşlar 50 metrelik katlama halinde ve her paket tek parça kumaştan oluşacak şekilde naylon ambalajla kaplı olarak teslim edilmelidir,
12. Kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak, ihaleyi alan firma, idareye ürünlerin tamamını teslim ettikten sonra muayene komisyonunca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fak. Tekstil Müh. Bölümüne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümüne gönderilecektir. Bu merkezlerden alınacak raporun sonuç bölümünde "teknik şartnameye uygundur" ibaresi aranacaktır. Bu raporu temin edemeyen firmanın ürünleri iade edilecektir.
13. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma ödeyecektir.

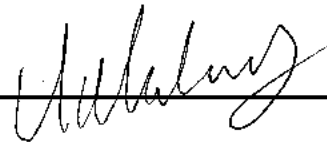

Nihat MAKASCI
Hastane Müdür Yardımcısı

SIVI GEÇİRMEZ YATAK KORUYUCU (ALEZ)

1. Yatak üstü ebadı 90x190*22 cm. olmalıdır. Yatak yanlarını kapatacak şekilde aşağı doğru kıvrılmalı, yatağı kavrayacak şekilde lastikli olmalıdır.
2. Üstü havlu altı poliüretan olmalıdır.
3. Yatak koruyucunun üst kısmı %80 pamuk %20 polyester olmalıdır.
4. Alt kısmı poliüretan kaplama olmalıdır.
5. 60 dereceye kadar yıkanabilir olmalıdır.
6. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ve ütü istemeyen özellikte olmalıdır.
7. Yıkandıktan sonra en ve boy ebatları küçülmemeli, çekmemelidir.
8. Min. 750 yıkanabilmeli garantili olmalıdır.
9. Beyaz renkte olmalıdır.
10. Terlemeyi önleyici nefes alabilen özellikte anti alerjik, anti bakteriyel özellikte olmalıdır.
11. Teri emmeli hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
12. Yatak üstü ebadı 90x190 cm. olmalıdır.
13. Yatak yanlarında 22 şer cm'lik yükseklik olup dört köşeden lastikli olmalı ve lastikler 90° yıkamaya dayanıklı olmalı.
14. Alez kesinlikle tek parça ve eksiksiz olmalıdır.
15. Tek tek orijinal ambalajında paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.
16. Ürünün TSE veya TSEK belgesi olmalıdır.

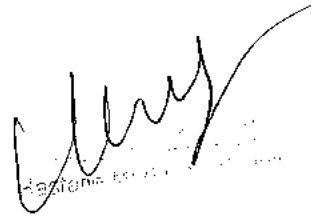

BEYAZ HASSE KUMAŞ ŞARTNAMESİ

1. %65 (+/-5) pamuk %35 (+/-5) polyester iplik dokumadan mamul, en az cm2 de 60-62 tel atkı-çözümlü kumaştan mamul dokunmuş olmalıdır.
2. Özellikle rutin çamaşır deterjanlarına karşı dayanıklı, solmayan renkte üretim yapılmalıdır.
3. 30/1 ipten dokunmalı, 1 m2 ağırlığı en az 115-125gr olmalıdır.
4. kumaş kalitesini gösteren numune getirilmelidir.
5. ihale uhtesinde kalan firma hastanemizde halen kullanılmakta olan mevcut nevresim takımının tıpkı aynısı renk desen ve fabrikasyon logo baskısı kullanarak üretim yapılmalıdır.
6. Örnek numune 1 hafta içerisinde getirilip uygunluk alınmalıdır.
- 7-En: 240 cm,
8. Desen optik beyaz üzerine matvayz yaprak desen şeklinde hastane logosu ve yazısı renkli halde kumasın tüm yüzeyine serpiştirme şeklinde serigrafi pigment baskı halinde baskı yapılması gereklidir.
9. Kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak, ihaleyi alan firma, idareye ürünlerin tamamını teslim ettikten sonra muayene komisyonunca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fak. Tekstil Müh. Bölümüne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümüne gönderilecektir. Bu merkezlerden alınacak raporun sonuç bölümünde "teknik şartnameye uygundur" ibaresi aranacaktır. Bu raporu temin edemeyen firmanın ürünleri iade edilecektir.
10. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma ödeyecektir



Nihat MAKASÇI

Hastane Müdür Yardımcısı

ALPAKA KUMAŞ(Lacivert)

- 1)%35pamuk, %65 polyester (terrycoton)
- 2)Doku şekli 1/1 bezayağı düz doku olacaktır
- 3)Metrekare ağırlığı en az 105 gr/m2 (+/- 3 gr olacaktır.)
- 4)Dokuma atkı yönünde 30 ,çözüğü yönünde 40 tel olmalıdır.
- 5)En az 150 cm eninde olmalıdır.
- 6)Renk :Lacivert.



NİHAİ MARAŞLI
Hastane Müdür Yardımcısı

ALPAKA KUMAŞ(Beyaz)

- 1)%35pamuk, %65 polyester (terrycoton)
- 2)Doku şekli 1/1 bezayağı düz doku olacaktır
- 3)Metrekare ağırlığı en az 105 gr/m2 (+/- 3 gr olacaktır.)
- 4)Dokuma atkı yönünde 30 ,çözüğü yönünde 40 tel olmalıdır.
- 5)En az 150 cm eninde olmalıdır.
- 6)Renk :Beyaz.

Hasan Ali Kaya
Hasköy, 15.05.2011

11.4.2017

TÜL PERDELİK KUMAŞ ŞARTNAMESİ(KRİNKİL KUMAŞ)

- 1-%100 POLYESTER OLACAKTIR.
- 2-ÖRME RAŞEL OLACAKTIR.
- 3-M2 AĞIRLIĞI EN AZ 85 GR OLACAKTIR.
- 4-ATKI 70 DENYE FDT YARIMAT
- 5-ÇÖZGÜ 300 DENYEASG OLMALIDIR.
- 6- ATKI SIKLIĞI 16 MAY OLACAKTIR.
- 7-YANMAZ ÖZELLİĞİ OLACAK
- 8-ÜRÜNÜN YANMAZLIK DÜZEYİ TS 5775 EN ISO DEĞERLERİNİ TAŞIMALI
- 9-BU ÖZELLİĞİ BELİRTEN RAPOR İHALE DOSYASINDA OLMALI
- 10-ÜTÜ İSTEMİYECEK TÜL KIRIŞMAYACAK(40 DERECEDE YIKANABİLECEK)


Nihat MAKASÇI
Hastane Müdür Yardımcısı


MAVİ SATEN MASA ÖRTÜSÜ KUMAŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-% 40 pamuk,% 60 polyester'den üretilmiş olmalı
- 2-Mavi renginde ve düz desensiz olup çift taraflı kullanıma sahip olmalıdır
- 3- Kumaş renk vermeyen, leke tutmayan ve kaymayan özelliğe sahip olmalıdır.
- 4- Kumaş 40 derecede yıkanabilmeli ve çekme yapmamalıdır.
- 5-Eni:En az 220 cm olmalıdır.

İmza: M. A. S. Çi
Hastane Müdür Yardımcısı


SARI HASSE KUMAŞ ŞARTNAMESİ

- 1.%65 (+/-5)pamuk %35(+/-5)polyester iplik dokumadan mamul, en az cm2 de 60-62 tel atkı-çözüğü kumaştan mamul dokunmuş olmalıdır.
2. Özellikle rutin çamaşır deterjanlarına karşı dayanıklı, solmayan renkte üretim yapılmalıdır.
3. 30/1 ipten dokunmalı, 1 m2 ağırlığı en az 115-125gr olmalıdır.
4. kumaş kalitesini gösteren numune getirilmelidir.
- 5.ihale uhtesinde kalan firma hastanemizde halen kullanılmakta olan mevcut nevresim takımının tıpkı aynısı renk desen logo baskısı kullanarak üretim yapılmalıdır.
- 6.Ornek numune 1 hafta içerisinde getirilip uygunluk alınmalıdır.
- 7.Desen turuncu üzerine matvayz yaprak desen şeklinde hastane logosu ve yazısı renkli halde kumasın tum yuzeyine serpistirme şeklinde serigrafi pigment baskı halinde baskı yapılması gereklidir.
8. Kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak, ihaleyi alan firma, idareye ürünlerin tamamını teslim ettikten sonra muayene komisyonunca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fak. Tekstil Müh.Bölümüne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümüne gönderilecektir. Bu merkezlerden alınacak raporun sonuç bölümünde "teknik şartnameye uygundur" ibaresi aranacaktır. Bu raporu temin edemeyen firmanın ürünleri iade edilecektir.
- 9.Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma ödeyecektir

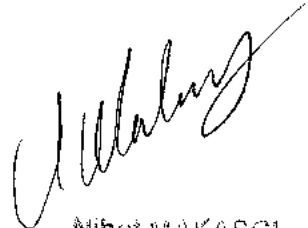
Nihat MAKASÇI
Hastane M. Temin Edicisi

ALEZ YASTIK KORUYUCU TEKNİK SARTNAMESİ


- 1) Yastığı her türlü kirlenmelere karşı koruyucu ve bakteri üremesini önleyici bir malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- 2) Yıkandığında üzerinde leke bırakmamalı ya da kolay leke çıkarılabilir kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
- 3) Çamaşır makinalarında 90 °C' de yıkanabilmeli, kimyasal maddelerle temizlendiğinde bozulmamalıdır. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ve ütü istemeyen özellikte olmalıdır.
- 4) Yıkandıktan sonra en ve boy ebatları küçülmemeli, çekmemelidir.
- 5) Teri emmeli, hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
- 6) Alez; % 15 PES, % 58 PAMUK, % 27 PU olacaktır.
- 7) Alez; % 100 poliüretan triko havlulu olacaktır.
- 8) Alez bez üzerine kaplaması % 10 poliüretan olacaktır.
- 9) Alez toplam m² ağırlığı 220/230 gr. olacaktır.
- 10) Alez yastık koruyucusu ölçüsü 50 X 70 cm. olacaktır.
- 11) Alez yastık koruyucunun ağız kısmında 3 cm. ebadında beyaz cırt olmalıdır.
- 12) Alez kesinlikle tek parça ve eksiz olmalıdır.
- 13 Renk: Yeşil

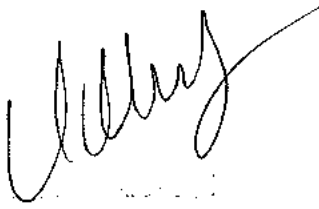

Handwritten signature of the official responsible for the document.


SATEN KUMAŞ(KREM)

- Kumaş %80 polyester,%20 pamuk olacak,
- Kumaş güneş ve yıkamadan dolayı rengi atmayacak,
- Kumaş ipliği boyalı olup ışık geçirmeyecek,
- Kumaşın eni 240 cm olacak,
- Kumaş 90 derece yıkamaya dayanıklı olacak,
- Kumaş yıkamadan sonra boyutları en çok %5 çekecek,
- Saten parlak olup,yıkamada özelliğini kaybetmeyecek,
- Renk Krem olacak.

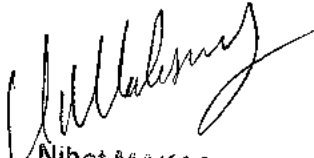
Nihat MAKASCI
Hastane Yönetim Kurulu Başkanı

YEŞİL BOBİN İP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- %100 polyester olmalı,
- Renk :Yeşil
- Mukavemeti iyi olmalı,
- Yüzeyi düzgün ve hatasız olmalı,
- İplik çapı düzgün olmalı ,
- Elastikiyeti iyi olmalı,
- Dikiş ipliği boyaması düzgün olmalıdır.
- Kimyasallara karşı dayanıklı olmalı,

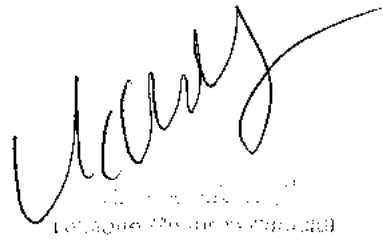
T.C. İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI
Güvenlik Genel Müdürlüğü

BEYAZ BOBİN İP TEKNİK ŞARTNAMESİ


- %100 polyester olmalı,
- Renk :Beyaz
- Mukavemeti iyi olmalı,
- Yüzeyi düzgün ve hatasız olmalı,
- İplik çapı düzgün olmalı ,
- Elastikiyeti iyi olmalı,
- Dikiş ipliği boyaması düzgün olmalıdır.
- Kimyasallara karşı dayanıklı olmalı,



Handwritten signature of the authorized person.


Gri BOBİN İP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- %100 polyester olmalı,
- Renk :Gri
- Mukavemeti iyi olmalı,
- Yüzeyi düzgün ve hatasız olmalı,
- İplik çapı düzgün olmalı ,
- Elastikiyeti iyi olmalı,
- Dikiş ipliği boyaması düzgün olmalıdır.
- Kimyasallara karşı dayanıklı olmalı,

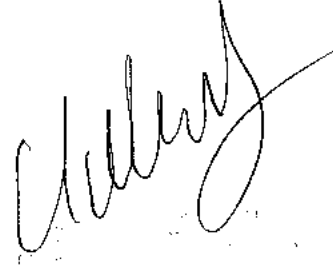

YASTIK


- 1-Yastığın kumaşı 1.Kalite sanforlu %100 pamuklu, 57 tel ve 30/1 iplikten olacak
- 2-Yastığın içinde 900 gr boncuk silikon elyaf olmalı,
- 3-Yastık ebadı 50X70 olmalı,
- 4-Yastık makinada yıkanabilmeli.
- 5-Yastıklar havası alınmış paketler halinde depoya teslim edilmeli

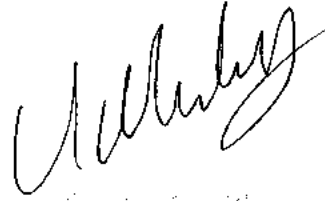

111. 0010.1
2023/01/01 10:00:00

TAFETTA KUMAŞ(SU GEÇİRMEZ KUMAŞ) TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1- Renk : Yeşil
- 2- Ebatlar : En : 150 cm
- 3- Kumaş Cinsi : Tafetta
- 4- Su geçirmez özelliği olmalı.
- 5- 70-80 C ısıda yıkama sonrası rengi solmamalı, Boyut değişimi en fazla 5 cm olmalı.
- 6- Kumaş 134 C buharlı ısıda hiçbir özelliğini kaybetmemeli.
- 7- Kimyasal ajanlarla temasında kumaşın renginde ve özelliğinde değişme olmamalı.

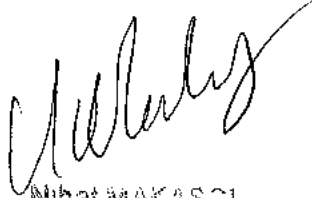

Nihat MAKASCI
Başkan

PİKE BEYAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1) Dokuma materyali % 100 pamuk olmalıdır.
- 2) Pike ebatları; Eni: minimum 160 cm. ve Boyu: minimum 230 cm. olmalıdır.
- 3) Pike aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.
Ağırlık: minimum 350 gr./m²
İplik: Atkı – 6/1 ve Çözüğü – 8/1
Sıklık: Atkı – 17 ve Çözüğü – 22
- 4) Kenar dikişleri; katlı yerleri overlok dikiş olacaktır.
- 5) Pike üzerinde bulunan ve İdarece belirlenen Dokuz Eylül amblemi “NAKIŞ İŞLEME” olacaktır.

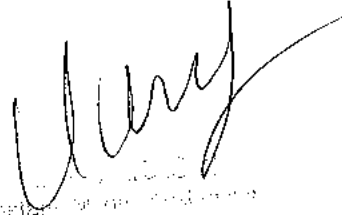

Handwritten signature of a person, likely an official, with a stamp below it that is partially legible and appears to say "Mühür" (Seal).

METAL PERDE HALKASI


- 1-Paslanmaz metalden olmalı,
- 2-Yuvarlak olmalı,
- 3-Çevresi 40 mm,kalınlığı 3 mm olmalı,



NİHAT MAKASÇI
Hastane ve Eczane Yöneticisi

STANDART ÖRME LASTİK ŞARTNAMESİ


- %100 Polyester olmalı,
- Eni: 3 cm olmalı,
- Rahat bir şekilde esneme yapmalı,
- Yıkandığında %3 ten fazla çekmemeli
- Renk:Beyaz olmalı,



Hediye M. Yılmaz
Hediye M. Yılmaz

PERDE DURDURUCU (STOPER)

- 1- Durdurucular poşet içinde paketli olmalıdır.
- 2- 1 Poşette en az 500 adet durdurucu olmalıdır.



DİKİŞ MAKİNESİ İĞNESİ (Brother marka makinaya uyumlu)

1.16 ve 18 numara olmalıdır.

2.İğneler paket içinde olup, 1 pakette en az 10 adet iğne olmalıdır.

3.Sağlam olmalı, çabuk kırılmamalıdır.


NİDA MAKASÇI
Hastane Müdür Yardımcısı

MUAYENE DİVANI ŞİLTESİ ŞARTNAMESİ

Muayene divanı süngerinin boyutları; boyu 176+/-2 cm, eni 60-68 cm ve yükseklik 8+/-1 cm olacaktır.

Muayene divanı süngerinde en az 32 dansite gri sünger kullanılmalıdır. Süngerler filelenecektir.

Muayene divanı süngeri birinci kalite suni deri ile kaplanmış olmalıdır. Kılıf kaynakla birleştirilmiş olmalıdır. Kılıf üst yüzey, yan yüzey ve fermuarlı alt yüzey olarak en çok 3 parçanın birleşiminden oluşmalıdır. Fermuarlardan sıvı kaçmaması için 5 cm lik bant ile fermuar kapatılmalıdır.

Muayene divanı süngeri, hastanelerde kullanılan kimyasal maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen, dezenfeksiyon kimyasallarıyla silinebilen özellikte olmalıdır.

Muayene divanı süngeri yanmayı ve lekelenmeyi geciktiren, terlemeyi önleyen özellikte malzeme ile kaplı olmalıdır.

Muayene divanı şiltesinin kaplamasında, hasta muayenesi sırasında kullanılan kimyasallar ve hasta sıvıları ile temizlik sırasında kullanılan kimyasallarla yüzeyde renk bozulması, erime, çürüme, karınca lanma bozulma olmamalıdır.

Kılıf kaplamasının altında keçe vb. dolgu olmalıdır.

Kılıf Sökülme ve yırtılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.

Kaplama malzemesi rengi krem tonlarında olacaktır. Renk tonu firma tarafından getirilecek palet üzerinden seçilecektir.

Teslim edilecek ürün, orijinal ambalajında ve hiç kullanılmamış olduğu belgelenecek teslim edilecektir.

Tekliflerin değerlendirilmesinde ilgili ürünün kesin siparişi firmaların getireceği suni deri renk paletinin ve numunelerin Teknik Hizmetler müdürlüğü ve Hastane İdaresinin incelemesinden sonra yapılacaktır.


Tekliflerde sünger yoğunluğu ve yapımında kullanılacak diğer malzemelerin özellikleri belirtilecektir.

Ürün üretim hataları için en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti üretici veya Türkiye temsilcisi tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarımdan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. İlgili garanti belgesi veya satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi idareye sunulmalıdır.

Üretici firma ve satıcı firması aynı olanlar idarece tercih edilecektir.

Üretici TSE standartlarına uygun üretim yaptığını belgelendirmelidir.

Teklif edilen ürünler ulusal ve uluslararası geçerli olan standartlara göre belgelendirilmiş olmalıdır.


Nihat MAKASCI
Hastane Müdür Yardımcısı


1. SEDYE MİNDERİNİN BOYU 190 CM ENİ 70 CM OLACAKTIR.
2. SEDYE MİNDERİNDE KULLANILACAK MALZEMELER T.S.E'Lİ OLACAKTIR.
3. MİNDERİN İÇİNDEKİ SÜNGER GRİ, 32 DANSE KALİTESİNDE , 7 CM VEYA 9 CM YÜKSEKLİĞİNDE OLACAKTIR.
4. MİNDERE KULLANILACAK DERİ (VİNLEKS) YUMUŞAK DERİDEN OLACAK TIR, ÇATLAMA, KIRILMA YAPMAYACAKTIR.
5. DERİNİN YÜZEYİ DÜZ OLACAK VE RAHAT SİLİNECEKTİR, DERİDE BÜZÜLME, BOZULMA OLMAYACAKTIR.
6. MÂLZEMELER ANTİ BAKTERİYEL OLACAKTIR VE MİKROP ÜRETMEYECEKTİR.
7. MİNDERİN YAN TARAFI FERMUARLI, KÖŞELERİ FİTİLLİ VE BİR (1) YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.



İmza: [İmza]
M. [İmza]

RAYLI PERDE DÜĞMESİ

- 1.kalite plastik malzemeden üretilmeli,
- 8 mm çapında olmalı,
- Rayın üzerinde rahat bir şekilde kayabilmeli

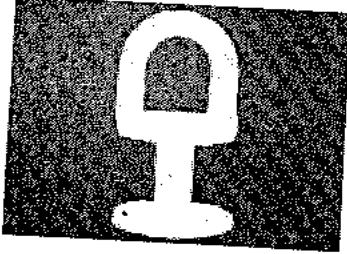

N. M. K. S. C.
Hastane Gölge Vardırıcısı


ALPAKA KUMAŞ(Açık Mavi)

- 1)%35pamuk, %65 polyester (terrycoton)
- 2)Doku şekli 1/1 bezayağı düz doku olacaktır
- 3)Metrekare ağırlığı en az 105 gr/m2 (+/- 3 gr olacaktır.)
- 4)Dokuma atkı yönünde 30 ,çözüğü yönünde 40 tel olmalıdır.
- 5)En az 150 cm eninde olmalıdır.
- 6)Renk :Açık Mavi.


Hastane Yürütme Kurulu Başkanı

PORTATİF BEBEK TAŞIMA ÇANTASI


- 1.Uzunluk en az 65 cm, genişlik en az 35 cm,yükseklik en az 30 cm '(artı-eksi 3cm) olmalıdır.
- 2.Taban sert plastik malzemedan yapılmış olmalıdır.
- 3.Kan, sıvı koku sızdırmamalıdır.
- 4.Dikiş yerlerinden sıvı vb.geçirmemelidir.
- 5.Çift kuşak halinde ayak ve baş kısımlarına yakın yerde taşıma aparatı olmalıdır.
- 6.İç ve dış yüzeyi su geçirmemelidir.
- 7.Fermuar sistemiyle pratik bir şekilde kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 8.Üzerinde "portatif bebek taşıma çantası" yazmalıdır.
- 9.Üzerinde kimlik bilgilerinin yazılı olduğu şeffaf bir alan olmalıdır.(anne adı, Bebek adı, ölüm tarihi, ölüm saati, servis adı..)
- 10.İçerisinde cenazeyi sabitleyecek bir düzenek olmalıdır.

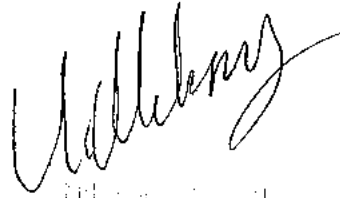

İl Sağlık Müdürlüğü
Hastane Yolu No: 10000000000

TERICOTON YEŞİL KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-%60 Polyester ve %40 pamuk olmalıdır.
- 2-Reaktif(indantren)boyalı olmalı, boya akıtmamalı ve rengi solmamalı,
- 3-Isıya dayanıklı olmalıdır ve yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir.
- 4-Eni en az 1,50 cm olmalıdır..
- 5-Kumaş kimyasallar,kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
- 6-Tericoton kumaş 1 m2 ağırlığı en az 115 gr olmalıdır.
- 7-Tericoton kumaşın çözgü sıklığı:49,atkı sıklığı:21 olmalıdır.
- 8-Tericoton kumaşın iplik cinsş 20/1 pamuk iplik olmalıdır.
- 9-Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
- 10-Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.

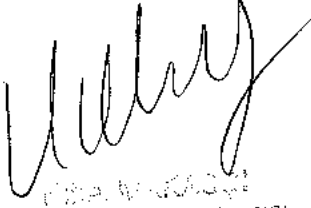


MUSTAFA YILMAZ
İzmir - Türkiye (Kartıncı)

PLASTİK ÇİTÇİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

111.0046

1. Plastik çitçitler 4 parçadan oluşmaktadır.
2. Plastikler sağlam olmalı çabuk kırılmamalı, ısıya ve ütüye dayanıklı olmalı,
3. Rengi Beyaz olmalı;
4. Çapı 13 mm olmalı
5. Her pakette en az 100 takım olmalı,

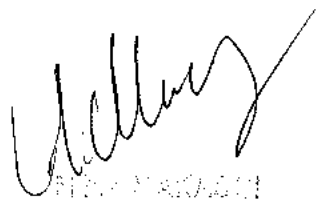
PLASTİK ÇİTÇİT
Teknik Şartnamesi

PERDE TELASI (EKSTRAFOR)

- 1- Beyaz renkli,
- 2- Sık dokunumlu,
- 3- Yıkama ve ütüde çekmeyen kalitede olan,
- 4- Perde Ekstraforu.
- 5-Eni 5 cm
- 6- 1 Rulo en az 100 metre olmalıdır.


Hastane Yıyıcı Karşılığı

METAL PERDE KANCASI

- Paslanmaz metalden olmalı,
- 3 cm uzunluğunda, 3 mm kalınlığında olmalı,
- Şekli resimdeki gibidir.




[Handwritten signature]
K. A. K. K. K.
K. A. K. K. K.

LACİVERT PAMUKLU KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Kumaş %100 pamuk ve tel aralığı 61-62 tel/cm2 olmalıdır.
- 2.Kumaş eni en az 150-en çok 160 cm olacak ve kenarlar hariç olarak ölçülecektir.
- 3.Kumaşın kopma ve yırtılma sağlamlığı 2-3 kg olmalıdır.
- 4.Kumaş aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır;


Eni	:150-160 cm,		
Ağırlık	:195 ± 5gr/m2,		
İplik	:Atkı 20/1	Çözü 20/1	
Sıklık	:Atkı 21	Çözü 41	
Çekme	:Atkı %2	Çözü %4	
PH değeri	:5-8		

- 5.Kumaş antistatik ve indranten boyalı olmalıdır.
- 6.Kumaş dalgalı desen,yırtık,iplik kaçağı içermemeli,düzgün dokunuşlu olmalıdır.
- 7.Kumaş ısı ve su buharını geçirebilmelidir.Otoklavda 134 derecede buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte ve dayanıklı olmalıdır.
- 8.Kimyasallar,kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalı,
- 9.80 derécelik yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir.Çekme payı yaklaşık % 5-8 den fazla olmamalıdır.
- 10.Keten kumaş için renk tonu idare tarafından belirlenecektir.
11. Kumaşlar 50 metrelik katlama halinde ve her paket tek parça kumaştan oluşacak şekilde naylon ambalajla kaplı olarak teslim edilmelidir,

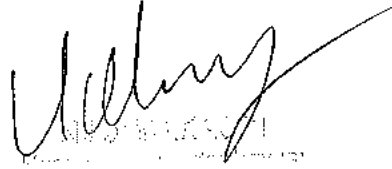

LACİVERT RİBANA(MANŞET) TEKNİK ŞARTNAMESİ


- %100 polyester örgü kullanmalı,dokumasının içi lastik kullanılarak üretilmiş olmalı,
- 6 cm eninde ve çift kat olmalı,
- Renk :Lacivert olmalı.


Hastane Müdürü

14.0032.


YEŞİL RİBANA(MANŞET) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- %100 polyester örgü kullanmalı,dokumasının içi lastik kullanılarak üretilmiş olmalı,
- 6 cm eninde ve çift kat olmalı,
- Renk :Yeşil olmalı.

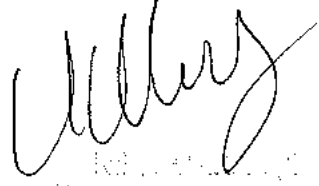
Hastane Yönetim Yardımcısı

TERİCOTON GRİ KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1-%60 Polyester ve %40 pamuk olmalıdır.
- 2-Reaktif(indantren)boyalı olmalı, boya akıtmamalı ve rengi solmamalı,
- 3-Isıya dayanıklı olmalıdır ve yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir.
- 4-Eni en az 1,50 cm olmalıdır..
- 5-Kumaş kimyasallar,kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
- 6-Tericoton kumaş 1 m2 ağırlığı en az 115 gr olmalıdır.
- 7-Tericoton kumaşın çözgü sıklığı:49,atkı sıklığı:21 olmalıdır.
- 8-Tericoton kumaşın iplik cinsş 20/1 pamuk iplik olmalıdır.
- 9-Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
- 10-Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.



Handwritten signature in black ink, likely of a representative of the company, positioned above a faint circular stamp.

ALPAKA KUMAŞ(Bordo)

- 1)%35pamuk, %65 polyester (terrycoton)
- 2)Doku şekli 1/1 bezayağı düz doku olacaktır
- 3)Metrekare ağırlığı en az 105 gr/m2 (+/- 3 gr olacaktır.)
- 4)Dokuma atkı yönünde 30 ,çözüğü yönünde 40 tel olmalıdır.
- 5)En az 150 cm eninde olmalıdır.
- 6)Renk :Bordo.

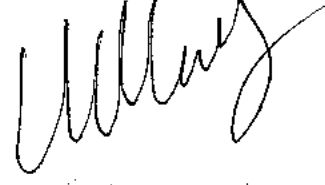

İzmir, 15.05.2014
İzmir Moda Marka Yaratıcıları